


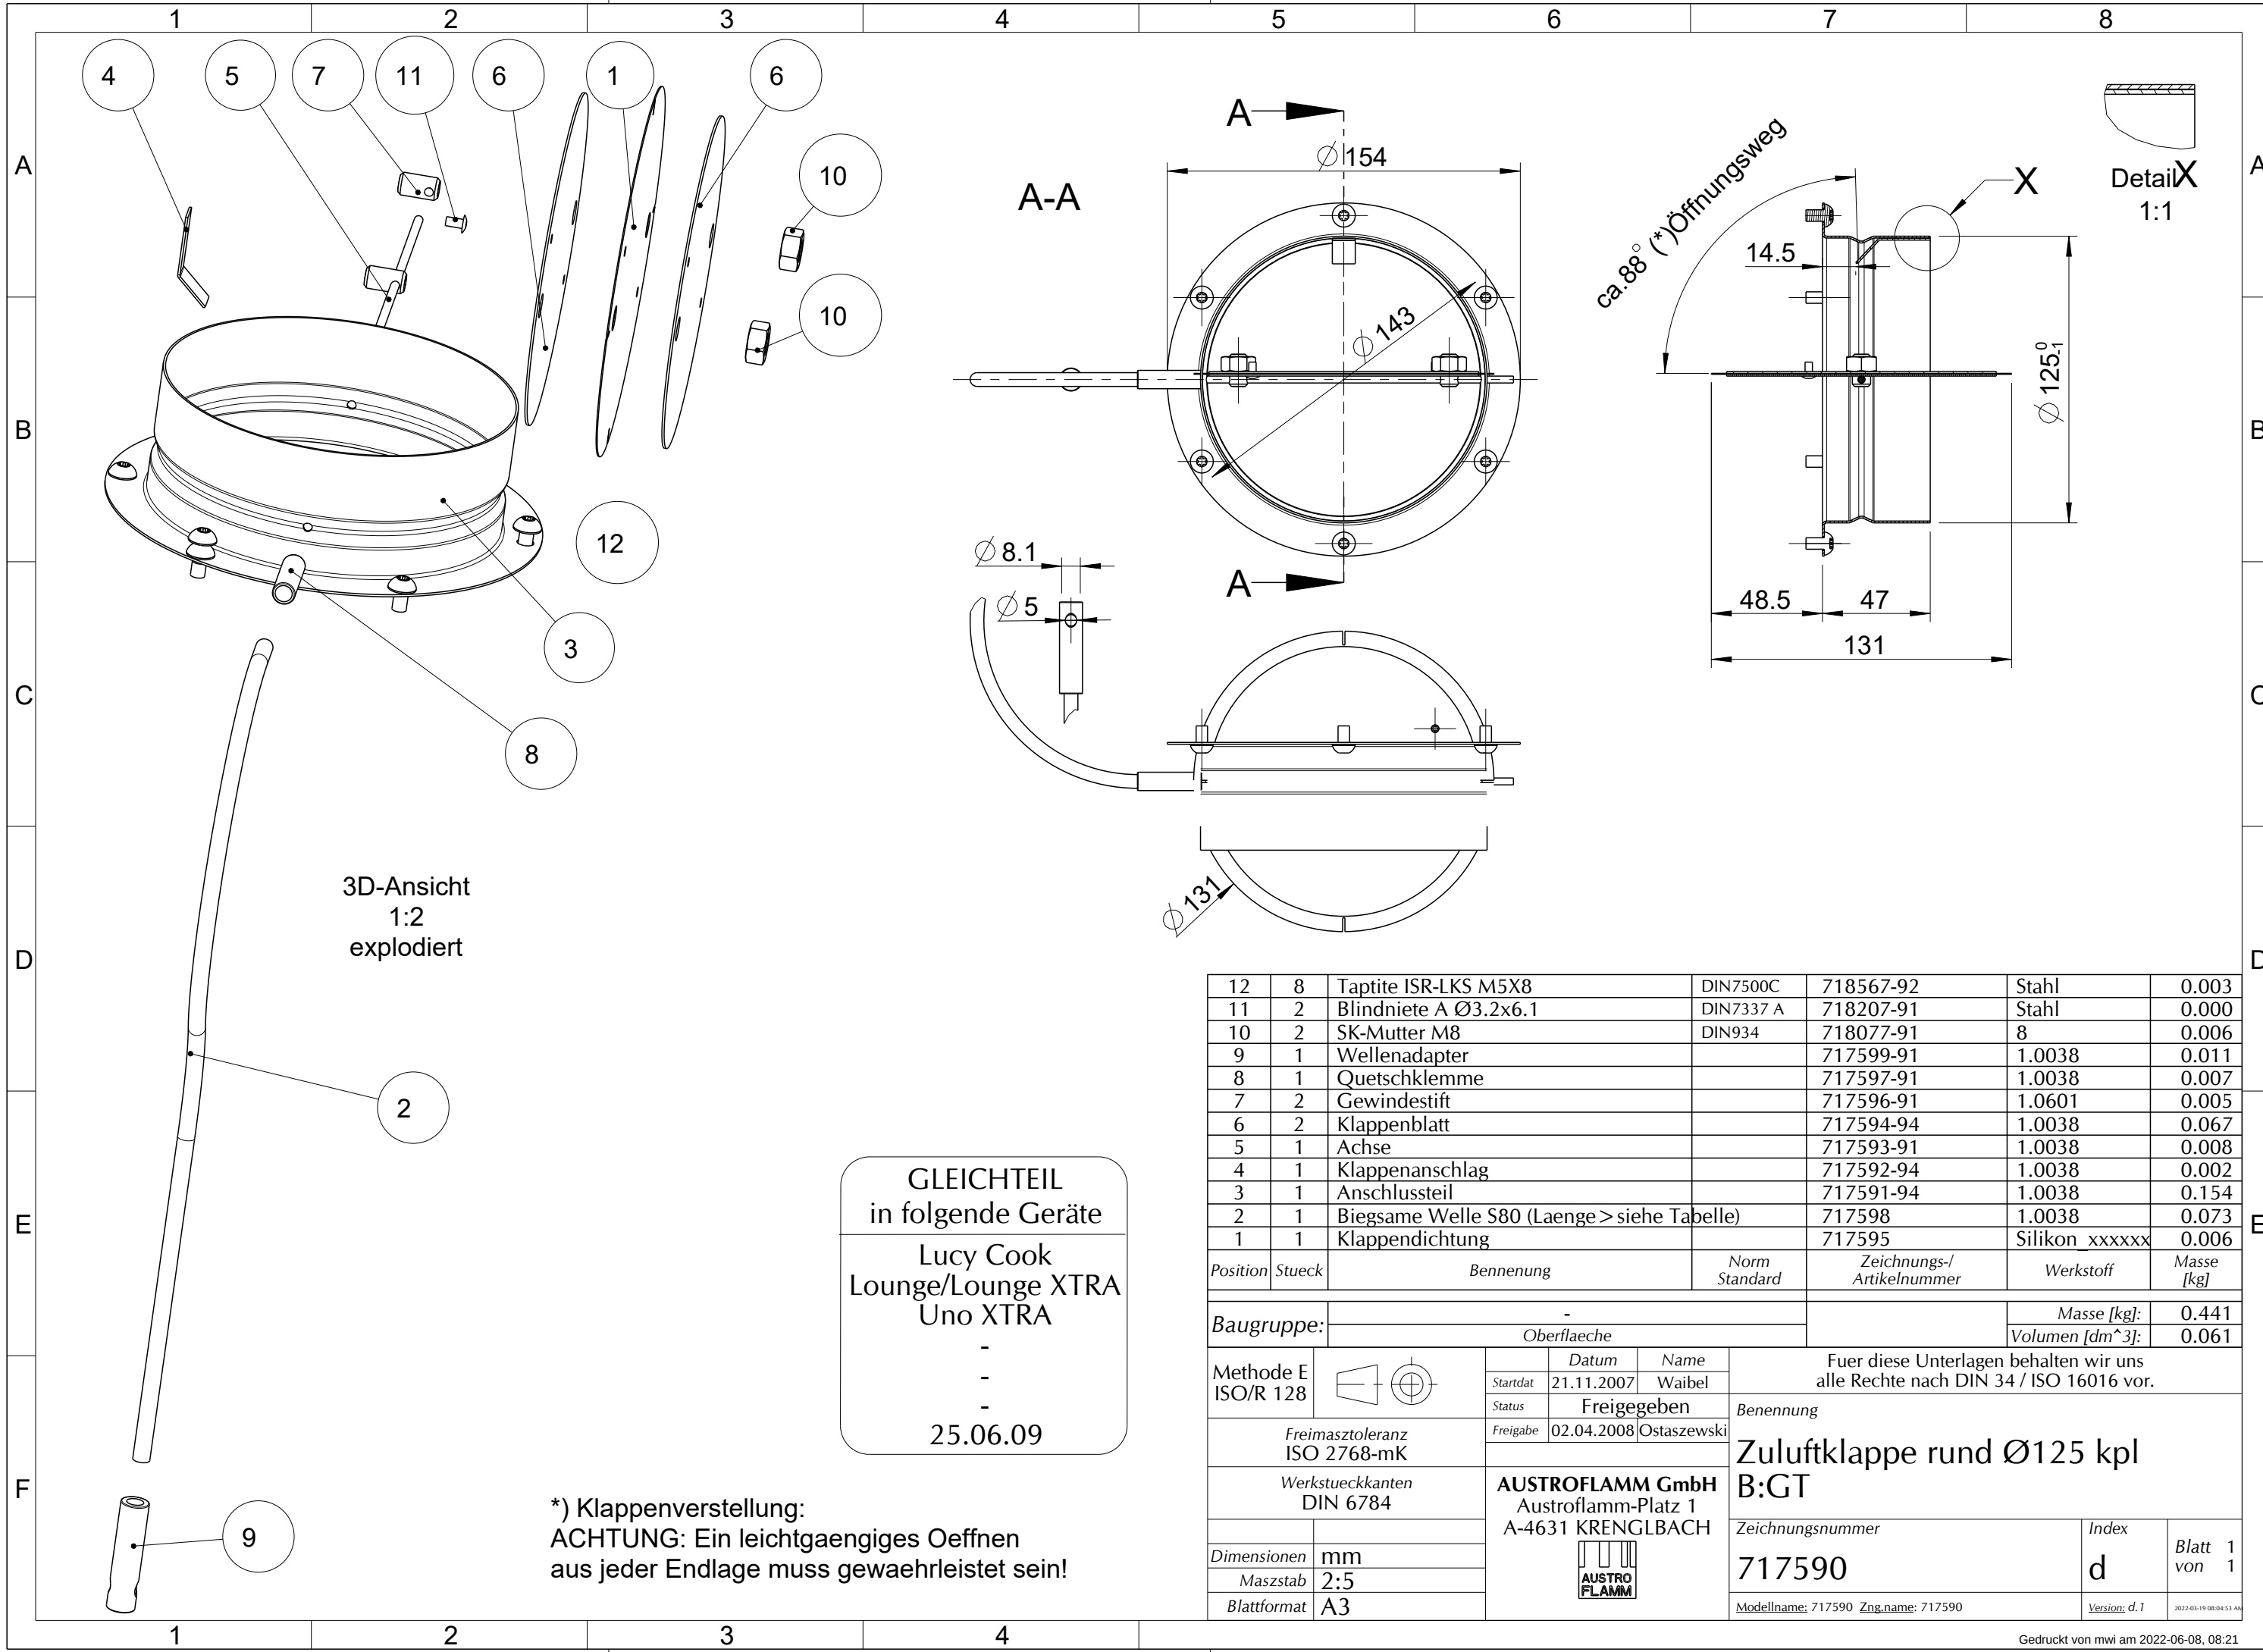

3D-Ansicht
1:2
explodiert

GLEICHTEIL
in folgende Geräte
Lucy Cook
Lounge/Lounge XTRA
Uno XTRA
-
-
-
25.06.09

*) Klappenverstellung:
ACHTUNG: Ein leichtgaengiges Oeffnen
aus jeder Endlage muss gewaehrleistet sein!

12	8	Taptite ISR-LKS M5X8	DIN7500C	718567-92	Stahl	0.003
11	2	Blindniete A Ø3.2x6.1	DIN7337 A	718207-91	Stahl	0.000
10	2	SK-Mutter M8	DIN934	718077-91	8	0.006
9	1	Wellenadapter		717599-91	1.0038	0.011
8	1	Quetschklemme		717597-91	1.0038	0.007
7	2	Gewindestift		717596-91	1.0601	0.005
6	2	Klappenblatt		717594-94	1.0038	0.067
5	1	Achse		717593-91	1.0038	0.008
4	1	Klappenanschlag		717592-94	1.0038	0.002
3	1	Anschlusssteil		717591-94	1.0038	0.154
2	1	Biegsame Welle S80 (Laenge > siehe Tabelle)		717598	1.0038	0.073
1	1	Klappendichtung		717595	Silikon xxxxxx	0.006
Position	Stueck	Benennung	Norm Standard	Zeichnungs-/ Artikelnummer	Werkstoff	Masse [kg]

Baugruppe:	-	Masse [kg]:	0.441
	Oberflaeche	Volumen [dm^3]:	0.061

Methode E ISO/R 128		Datum		Name	Fuer diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte nach DIN 34 / ISO 16016 vor.		
		Startdat	21.11.2007	Waibel			
		Status	Freigegeben		Benennung		
Freimasztoleranz ISO 2768-mK		Freigabe	02.04.2008	Ostaszewski	<div>Zuluftklappe rund Ø125 kpl B:GT</div> <div>Zeichnungsnummer</div> <div>717590</div> <div>Modellname: 717590 Zng.name: 717590</div> <div>Index</div> <div>d</div> <div>Blatt 1 von 1</div> <div>Version: d.1</div> <div>2022-03-19 08:04:53 AM</div>		
Werkstueckkanten DIN 6784		<div>AUSTROFLAMM GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 KRENGLBACH</div> <div></div>					
Dimensionen	mm						
Maszstab	2:5						
Blattformat	A3						